




# 上水道事業業務状況をお知らせします

地方公営企業法第40条の2の規定により平成31年4月1日から令和2年3月31日までの業務状況をお知らせします。

## 令和元年度決算


### 収益的収支 事業の管理・運営に関する収入支出(税込み)

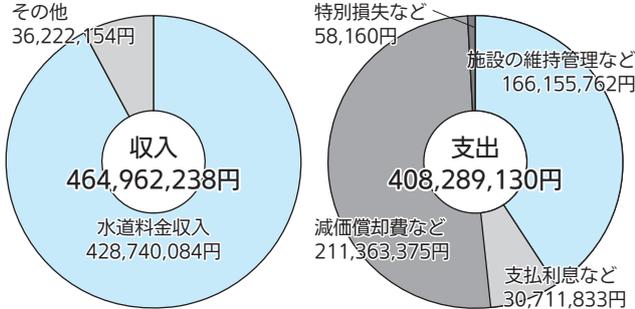

### 令和元年度末の上水道事業業務の概要

項目	業務量
給水人口	26,361人
給水戸数	8,850戸
年間配水量	3,011,649m <sup>3</sup>
年間一日平均配水量	8,229m <sup>3</sup>
年間有収水量	2,343,009m <sup>3</sup>
年間一日平均有収水量	6,402m <sup>3</sup>
年間有収率	77.80%

### 資本的収支 施設の建設・改良に関する収入支出(税込み)

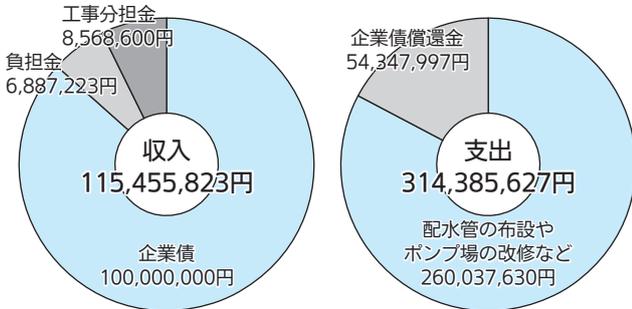


### 令和元年度の主要な建設改良事業

事業の内容	事業量
配水管の布設	67m
配水管の布設 (西部簡易水道区域)	5,070m
老朽化した配水管の布設替等	69m
配水管洗浄業務	第2配水区域内

※資本的収支の差引不足額198,929,804円については、収益的収支の純利益の積立金などで補てんしました。

## 令和2年度業務の予定


### 収益的収支 事業の管理・運営に関する収入支出(税込み)

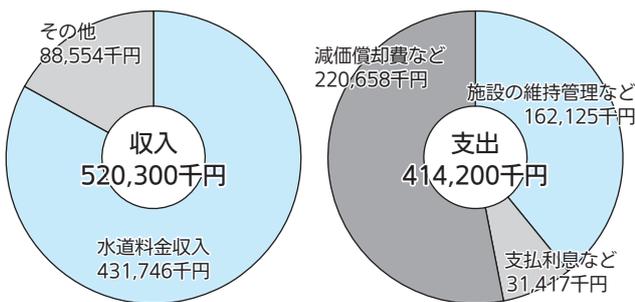

### 令和2年度の上水道事業業務の予定

項目	業務予定量
給水戸数	8,713戸
年間有収水量	2,363,038m <sup>3</sup>
年間一日平均有収水量	6,474m <sup>3</sup>

### 資本的収支 施設の建設・改良に関する収入支出(税込み)

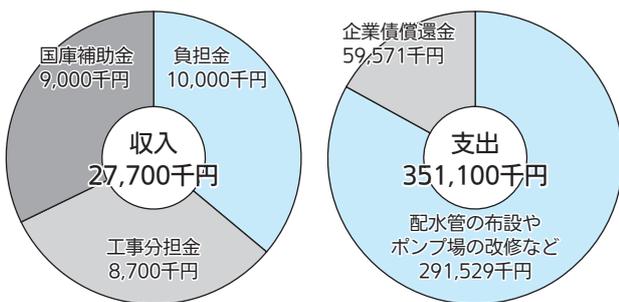

### 令和2年度の主要な建設改良事業の予定

事業の内容	事業予定量
・配水管の布設 (西部簡易水道地区)	延長4,765m ダクタイル鑄鉄管および水道配水用ポリエチレン管等 φ40mm～φ100mm
・老朽化した配水管の布設替	延長150m 水道配水用ポリエチレン管等 φ75mm

※資本的収支の差引不足額323,400千円については、収益的収支の純利益の積立金などで補てんします。

問水道課 ☎32-5082